
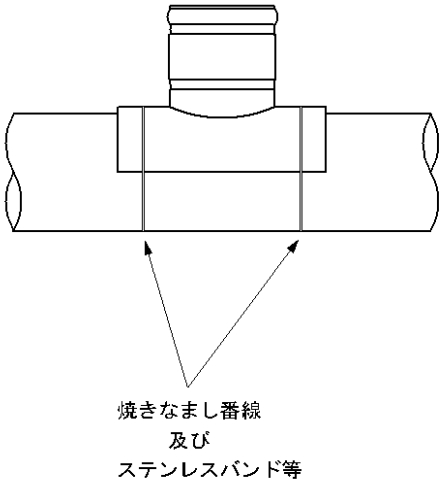


公共汚水ます設置標準構造図（舗装道の場合）

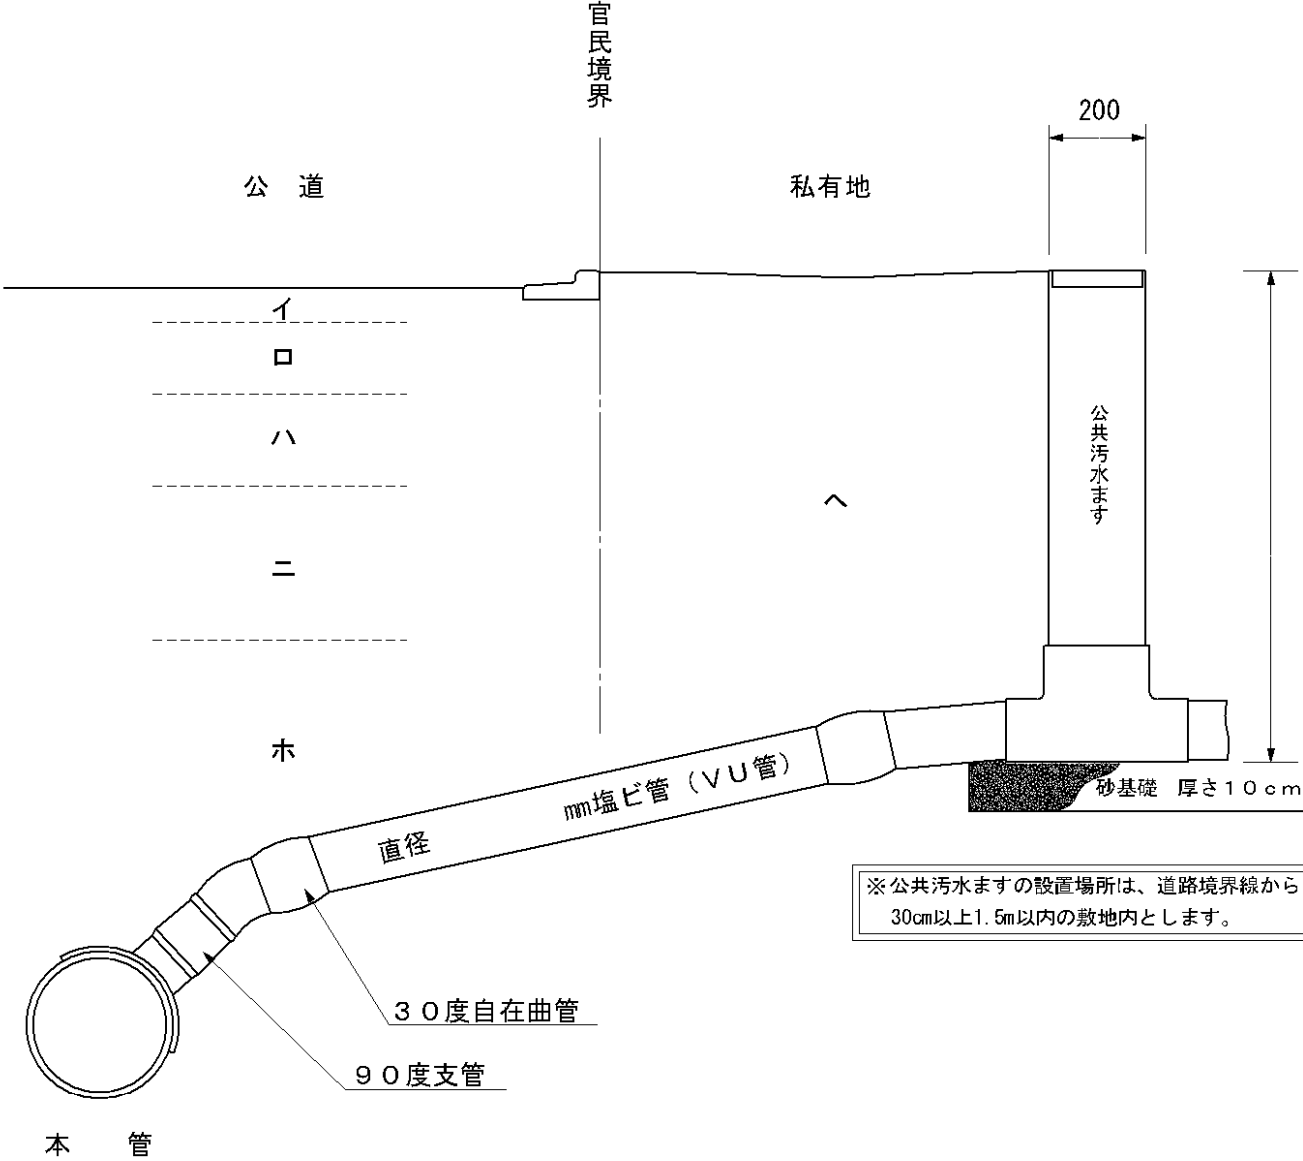

※復旧について

— 公道内 —

イ	密粒度アスファルトコンクリート(13)~50	厚さ	cm
ロ	粒調碎石 M30~0	厚さ	cm
ハ	切込碎石 G40~0	厚さ	cm
ニ	埋戻用砂質土機械併用埋戻	厚さ	cm
ホ	管頂30cmまで埋戻用砂質土人力埋戻	厚さ	cm

— 私有地内 —

へ 発生土埋戻

(注) この構造図は基本的な参考例であり、本管の深さや道路状況によって変わる場合があります。