



公共汚水ます設置標準構造図（舗装道の場合）

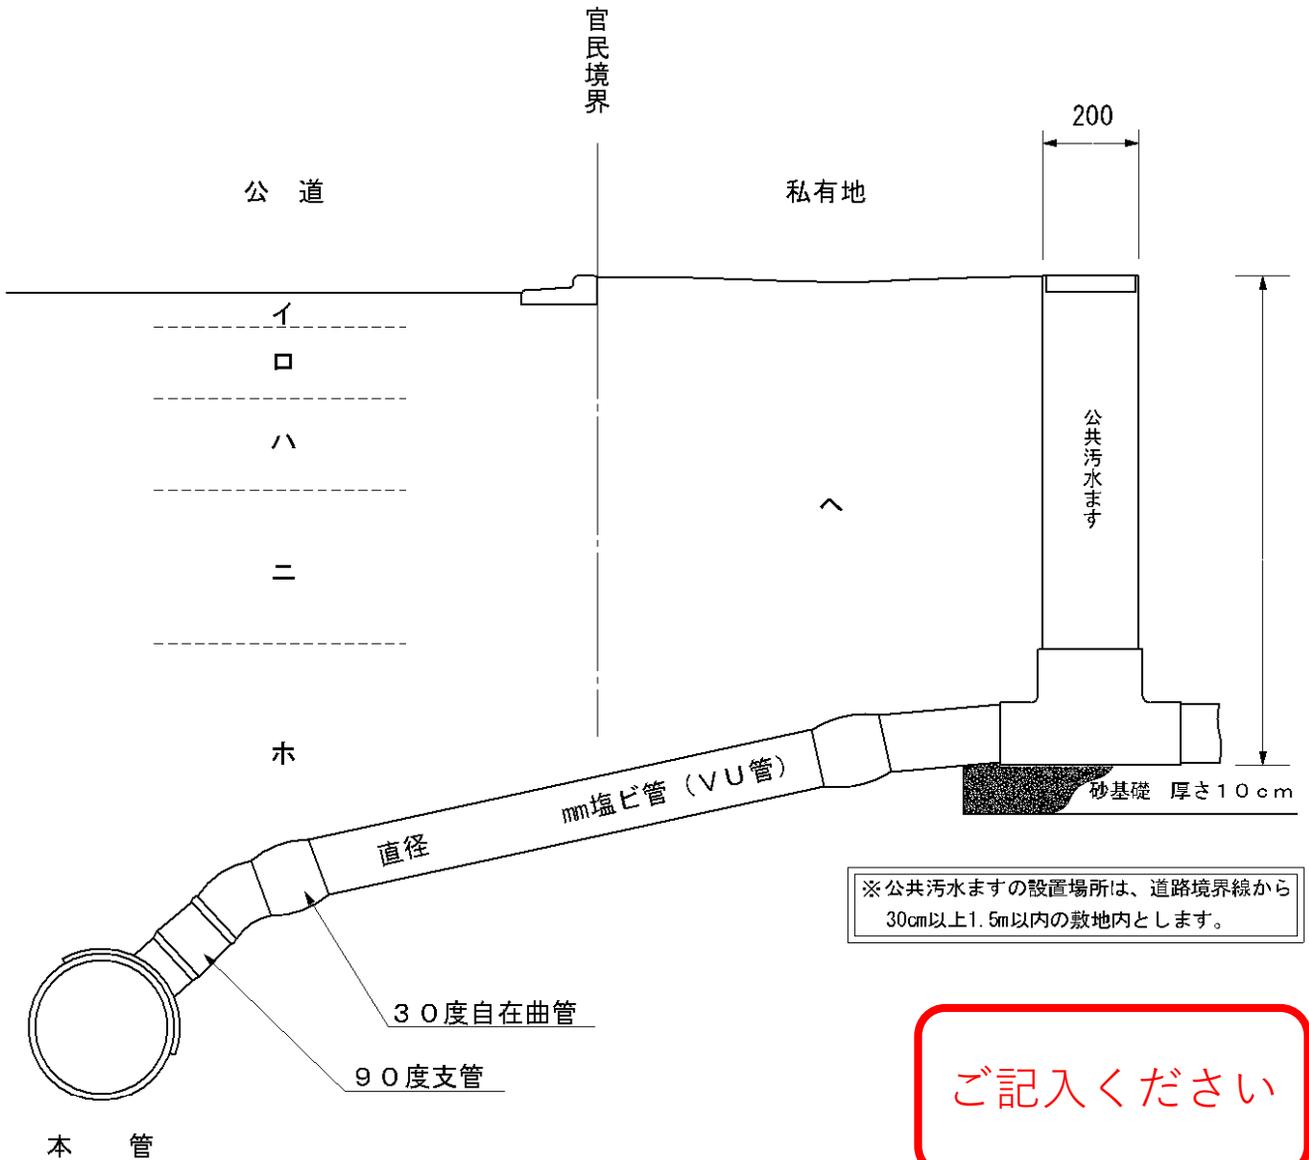

※公共汚水ますの設置場所は、道路境界線から30cm以上1.5m以内の敷地内とします。

ご記入ください

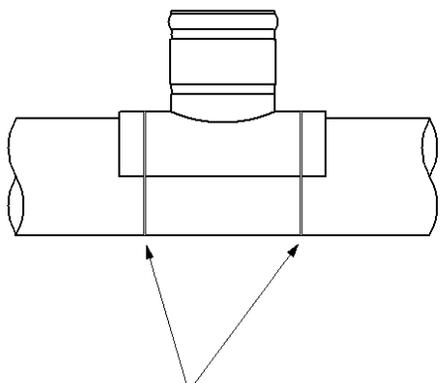

焼きなまし番線
及び
ステンレスバンド等

※復旧について

— 公道内 —

イ	密粒度アスファルトコンクリート(13)-50	厚さ		cm
ロ	粒調砕石 M30~0	厚さ		cm
ハ	切込砕石 C40~0	厚さ		cm
ニ	埋戻用砂質土機械併用埋戻	厚さ		cm
ホ	管頂30cmまで埋戻用砂質土人力埋戻	厚さ		cm

— 私有地内 —

へ 発生土埋戻

(注) この構造図は基本的な参考例であり、本管の深さや道路状況によって変わる場合があります。