

# (仮称)吹上町保健センター新築

## 電気設備工事

| 図 番  | 図 面 名 称          | 縮 尺       |
|------|------------------|-----------|
| E-1  | 特記仕様書 凡 例        | NO. SCALE |
| E-2  | 案内図 配置図          | 1:200     |
| E-3  | 盤 結 線 図 要 図      | NO. SCALE |
| E-4  | 照明器具姿図 1         | NO. SCALE |
| E-5  | 照明器具姿図 2         | NO. SCALE |
| E-6  | 弱 電 設 備 姿 図 1    | NO. SCALE |
| E-7  | 弱 電 設 備 姿 図 2    | NO. SCALE |
| E-8  | 系 統 図            | NO. SCALE |
| E-9  | 1階幹線動力弱電設備図      | 1:100     |
| E-10 | 2階幹線動力弱電設備図      | 1:100     |
| E-11 | R階幹線動力弱電設備図      | 1:100     |
| E-12 | 1階電灯コンセント設備図     | 1:100     |
| E-13 | 2階電灯コンセント設備図     | 1:100     |
| E-14 | R階電灯コンセント設備図     | 1:100     |
| E-15 | 火災報知機設備図 凡 例 系統図 | NO. SCALE |
| E-16 | 1階火災報知機設備図       | 1:100     |
| E-17 | 2階火災報知機設備図       | 1:100     |


西標仕記端

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 工事名称     | (仮称)吹上可保健センター新築 電気設備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 | 工事場所     | 吹上町 工業団地内下井地 498 番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 | 備 考      | 鉄筋コンクリート造 元エ 2 階建<br>建築面積<br>延床面積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | 工事項目     | この工事の工程は次の通りとする。<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           1 地盤改良工事<br/>           2 電気コンduit 設備工事<br/>           3 電話配管設備工事<br/>           4 圧入電気時計設備工事<br/>           5 照明器具の設置設備工事<br/>           6 テレビ受像機設備工事<br/>           7 電気配電盤設備工事         </div> <div>           要 経 費<br/>           一 次         </div> </div> |
| 40 | 一般事項     | この工事は設計図書、関係する法令、規程等、並に作業手順書に従い施工する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41 | 共通仕様書    | この工事に使用される関係図書は「鉄橋橋梁、電気設備の共通仕様書」 并設とす。<br>共通仕様書の細部、解釈、項目と工事との適応については作業手順書に示すこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42 | 図書・解釈の順序 | 1. 仕様書<br>2. 現場説明書<br>3. 特記仕様書<br>4. 概 算 図<br>5. 共通仕様書                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43 | 中 間、予 施  | この工事に関係する諸君の意見への承諾は、全て関係者が同意を待たず。<br>それに伴う費用はすべて諸君の負担とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44 | 提出の要する図書 | 施工図、製作図、竣工図、その他関係する図書については、それぞれ提出の必要を認むこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45 | 検査、報告    | ・ 工事着手時には作業の進捗に併し、この工事に関係する状況(各種の事故を含む)を文書にて記録すること。<br>・ 工事中にあっては、工事終了後、その施工内容や確認事項は、簡所については作業の進捗を報告し、<br>けは行わない。 作業が完了し、出た時は、その工事完了を提出すること。<br>・ その他関係する事項をその関係事項については文書にて提出を行なうこと。                                                                                                                                                                             |
| 46 | 材 料      | 本工事に使用する材料は、全て JIS、JEM 適合品を承認書の規格として関係各所の規定と一致とすることを合符品とし、新設と使用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50 | 物 工      | ・ 本工事に、配管工事は、すべて JIS 品、使用は可とする。<br>・ 鉄骨部、取付は、すべて JIS 品、使用は可とする。<br>・ 電話配管は、すべて JIS 品、使用は可とする。<br>・ 配線管、ケーブル、新設品、使用は可とする。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60 | 別 添 工 事  | ・ 電気会社、工事費追加<br>・ 電気部、電気、配電、配電工事 (建築工事)<br>・ 電気部、電気、配電、配電工事 (建築工事)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


| 記号 | 名称     | 規格 | 記号      | 名称                | 規格           |
|----|--------|----|---------|-------------------|--------------|
| ■  | 引込用配線  |    | ● ● ● ● | ケーブルスイッチ          | 1 F 10 A     |
| ■  | 動力制御盤  |    | ○ ●     | パイロットランプ付<br>スイッチ | "            |
| ■  | 電力分配装置 |    | ⊕       | リモコンスイッチ          | 3 L          |
| ■  | 警報機    |    | ● 3 ● 4 | 3路 4路 スイッチ        | 3 W 4 W 10 A |
| ■  | ハンドホール |    | ① ② ③ ④ | 常設コンセント           | 2 F 15 A     |
|    |        |    | ① E     | アース付コンセント         | "            |
|    |        |    | ①       | アース付コンセント         | "            |
| ■  | 電光灯照度計 |    | ① L F   | 電機                |              |
| ■  | 電光灯照度計 |    | ②       | 電機機位置             |              |
| ○  | 電光灯照度計 |    |         |                   |              |
| ○  | 白熱灯照度計 |    | ③       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ④       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑤       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑥       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑦       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑧       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑨       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑩       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑪       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑫       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑬       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑭       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑮       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑯       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑰       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑱       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑲       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ⑳       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉑       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉒       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉓       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉔       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉕       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉖       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉗       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉘       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉙       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉚       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉛       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉜       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉝       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉞       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㉟       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊱       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊲       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊳       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊴       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊵       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊶       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊷       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊸       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊹       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊺       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊻       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊼       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊽       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊾       | 電圧計               |              |
| ●  | 電圧計    |    | ㊿       | 電圧計               |              |

設計図書に記入されていない寸法は次による。



|    |      |                                         |
|----|------|-----------------------------------------|
| 90 | 群馬県庁 | この工事に使用する主要材料は特別な理由がない限り次の指定数量を中より選定する。 |
| 品名 | 指定数量 |                                         |
|    |      | 埼玉県庁 指定数量                               |




引込用配線  
(屋外型)

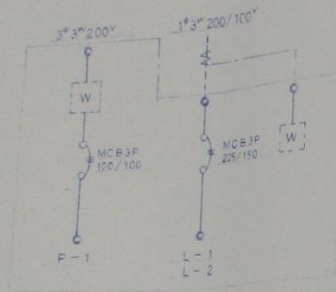


L-1 (埋込型)

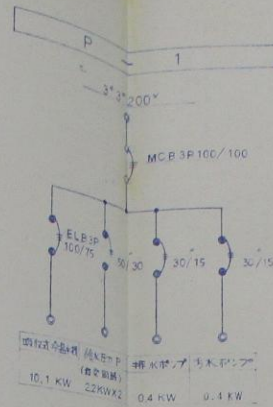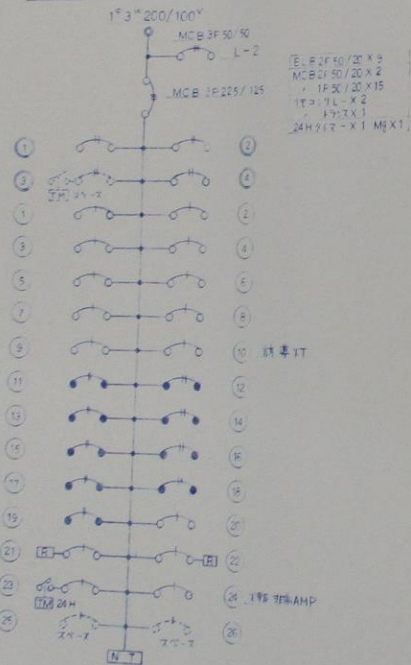





L-2 (埋込型)

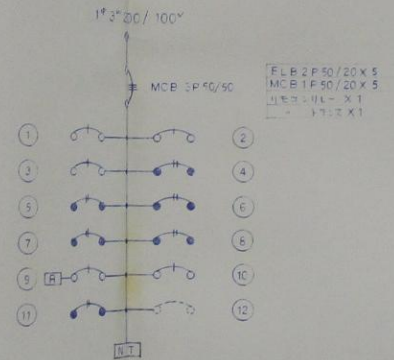


配線図




照明器具選定図

|                                                    |  |                                                                                               |  |                                                    |  |                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A</b><br>A-1 3-4021<br>A-2 3-4011<br>A-3 3-2021 |  | 埋込下面照射型<br>  |  | <b>B</b><br>B-1 c-4021<br>B-2 c-4011<br>B-3 c-2021 |  | 埋込下面照射型<br>  |  |
| <b>D</b><br>D-1 D-2011<br>D-2                      |  | トラフ型<br>     |  | <b>E</b><br>E-1 l-2041<br>E-2                      |  | トラフ型<br>     |  |
| <b>G</b><br>G-1 SJ-13<br>G-2                       |  | ミラー・アラート<br> |  | <b>H</b><br>H-1 FL40w x1<br>H-2                    |  | ミラー・アラート<br> |  |
| <b>J</b><br>J-1 SJ-8<br>J-2                        |  | コーナー型<br>  |  | <b>K</b><br>K-1 IL60w<br>K-2                       |  | コーナー型<br>  |  |
|                                                    |  |                                                                                               |  |                                                    |  | <b>C</b><br>C-1<br>C-2                                                                          |  |
|                                                    |  |                                                                                               |  |                                                    |  | <b>F</b><br>F-1 B-2011<br>F-2                                                                   |  |
|                                                    |  |                                                                                               |  |                                                    |  | <b>I</b><br>I-1 FCL40w+32w<br>I-2 FCL30w+30w                                                    |  |
|                                                    |  |                                                                                               |  |                                                    |  | <b>L</b><br>L-1 HF40w x2<br>L-2                                                                 |  |

● 器具 FL --- IT(1)用灯 (通 燈)  
 FL --- (1) 燈  
 IL --- 自然灯  
 RF --- 水銀灯  
 E --- 非常灯 (FCL付)  
 WP --- 所連型  
 BT --- FCL付  
 ● IT(1)用灯はすべて露り型とする。(ただし 20W 以下は除く。)  
 ● 水銀灯は  
 工事標準仕様とする。

|                                                                                                                                                                         |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                           |  |                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------|
| <p><b>M</b><br/>M-1<br/>M-2</p>                                                                                                                                         |  | <p><b>N</b><br/>N-1<br/>N-2</p>               |  | <p><b>O</b><br/>O-1<br/>O-2</p>                                                                                                                                                           |  | <p><b>Y</b><br/>Y-1<br/>Y-2</p> | <p>外 灯</p> |
| <p><b>P</b><br/>P-1<br/>P-2</p>                                                                                                                                         |  | <p><b>Q</b><br/>Q-1<br/>Q-2</p>               |  | <p><b>R</b><br/>R-1<br/>R-2</p>                                                                                                                                                           |  |                                 |            |
| <p><b>S</b><br/>S-1<br/>S-2</p> <p>埋込型非常灯</p> <p>IL20w BT<br/>IL40w ET</p>            |  | <p><b>T</b><br/>T-1<br/>T-2</p> <p>露出型非常灯</p> |  | <p><b>U</b><br/>U-1<br/>U-2<br/>U-3</p> <p>非常口誘導灯</p> <p>O11-1011 光型<br/>O11-2011<br/>O12-2011 凸面</p>  |  | <p><b>Z</b><br/>Z-1<br/>Z-2</p> | <p>外 灯</p> |
| <p><b>V</b><br/>V-1<br/>V-2</p> <p>非常口誘導灯 (通路)</p> <p>O3-C1011 →<br/>O3-C1011 ←</p>  |  | <p><b>W</b><br/>W-1<br/>W-2</p> <p>非常口誘導灯</p> |  | <p><b>X</b><br/>X-1<br/>X-2</p> <p>非常口灯</p>                                                                                                                                               |  |                                 |            |


## 壁掛型簡易アンプ

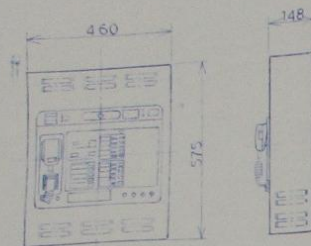

&lt;連動式&gt;


定格電 源 AC100V 50/60Hz  
 定格出力 60W  
 [出力特性]  
 周波数特性 50 ~ 15000Hz ±2dB  
 入力回路 247×2 レコッド・1 51×2  
 152×2 74×14×1 自動リブラス  
 [非線形部]  
 非線形入力 55dB 600Ω 不平準工ANSJ  
 サイレン周波数 400 ~ 800Hz 約5秒間の遅延  
 制御回路 10分間一斉  
 [ラジオ受信部]  
 受信周波数 AM : 515 ~ 1605kHz  
 FM : 72 ~ 90MHz  
 [非線形部]  
 使用蓄電池 ニッケル蓄電池

## 天井埋込型スピーカ




定格  
 定格入力 3W  
 入力インピーダンス 33kΩ, 10kΩ  
 周波数特性 130 ~ 12000Hz  
 出力音圧レベル 92dB (1W/1m)  
 リモコン 7レム : ABS 稼働  
 ネット : アルミバンディング

## 電源カントリーボックス




定格電 源 AC100V 50/60Hz  
 制御方式 無電圧×7 接点制御方式  
 制御電流 DC 24V 60mA  
 適合ボックス JIS規格3×3寸入付ボックス

## 複合式インターホン観視 / 電源部

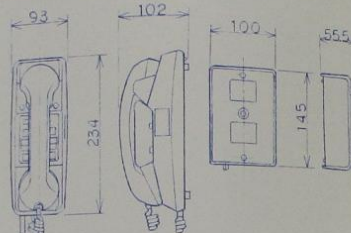


定格電 源 DC12V (電源別供給)  
 通話方式 送受信同時通話  
 呼出音 室内音 : トランジスタ発振音  
 局 数 12 局

## ドアホン子機 (ステンレス)

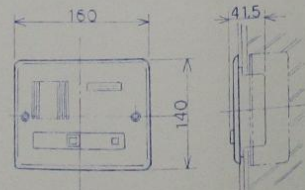


定格  
 呼出操作 呼出ボタンを押す  
 通話方式 送受式同時通話

## 呼出装置 (増幅器)




定格電 源 AC100V 50/60Hz 12W  
 定格出力 2W  
 出力インピーダンス 300Ω出力 25Ω 50Ω 5kΩ

## 呼出装置 (マイクホン)

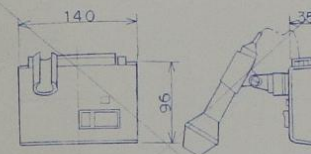


定格出力インピーダンス 600Ω  
 周波数特性 70 ~ 8000Hz  
 感 度 -75dB/00dB  
 指向特性 無指向性

## 身障者用非常呼出観視

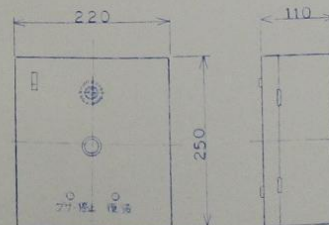


定格電 源 AC100V 50/60Hz  
 (100Vトランス内蔵)  
 表示数 1室ランプ表示  
 形 状 壁掛け形

## トイレ用押ボタンプレート




定格  
 プレート 新金属  
 押ボタン 樹脂製パッド・リブタイプ  
 確認ランプ 赤LEDタイプ

## 漢字用押ボタンプレート



定格  
 プレート 新金属  
 押ボタン 樹脂製パッド・リブタイプ

## 孔型照下灯

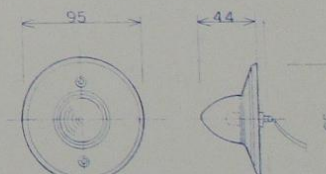

定格  
 カバ - アクリル製 乳白色  
 プレート 銅板製 塗装仕上  
 ランプ AC 24V 2W

整理番号

註記

設計年月日

工事名称

(仮称)吹上町保健センター新築電気設備工事

図面名称


弱電設備 図 1

縮尺

E-6


壁掛型視時計 (カード式)

4分時計器 (室内用)




定 格  
 アンテナ 75Ω/F  
 周波数帯域 76~222MHz / 470~770MHz  
 合 成 数 4分単位  
 合 成 損 失 U/V : 80dB以下

表示ユニット (7\*11付)




定 格  
 7\*11付 耐金属 耐熱  
 周波数帯域 FM VHF UHF  
 アンテナ 75Ω  
 合 成 損 失 FM VHF : 160dB以下, UHF : 180dB以下











壁掛角型時計




定 格  
 材質 合成樹脂・アルミ  
 表示 視覚用 521x7-ロウ/175x175  
 電源 乾電池 30枚/1.5V  
 動作 動作 動作 動作

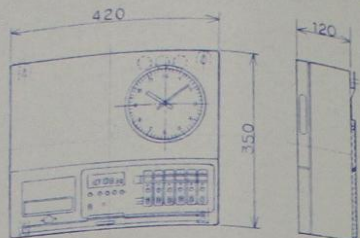


定 格  
 電 源 AC 100V 50/60Hz  
 消費電力 約 13W  
 電 圧 102V/104V/106V/108V/110V/112V/114V/116V/118V/120V/122V/124V/126V/128V/130V/132V/134V/136V/138V/140V/142V/144V/146V/148V/150V/152V/154V/156V/158V/160V/162V/164V/166V/168V/170V/172V/174V/176V/178V/180V/182V/184V/186V/188V/190V/192V/194V/196V/198V/200V/202V/204V/206V/208V/210V/212V/214V/216V/218V/220V/222V/224V/226V/228V/230V/232V/234V/236V/238V/240V/242V/244V/246V/248V/250V/252V/254V/256V/258V/260V/262V/264V/266V/268V/270V/272V/274V/276V/278V/280V/282V/284V/286V/288V/290V/292V/294V/296V/298V/300V/302V/304V/306V/308V/310V/312V/314V/316V/318V/320V/322V/324V/326V/328V/330V/332V/334V/336V/338V/340V/342V/344V/346V/348V/350V/352V/354V/356V/358V/360V/362V/364V/366V/368V/370V/372V/374V/376V/378V/380V/382V/384V/386V/388V/390V/392V/394V/396V/398V/400V/402V/404V/406V/408V/410V/412V/414V/416V/418V/420V/422V/424V/426V/428V/430V/432V/434V/436V/438V/440V/442V/444V/446V/448V/450V/452V/454V/456V/458V/460V/462V/464V/466V/468V/470V/472V/474V/476V/478V/480V/482V/484V/486V/488V/490V/492V/494V/496V/498V/500V/502V/504V/506V/508V/510V/512V/514V/516V/518V/520V/522V/524V/526V/528V/530V/532V/534V/536V/538V/540V/542V/544V/546V/548V/550V/552V/554V/556V/558V/560V/562V/564V/566V/568V/570V/572V/574V/576V/578V/580V/582V/584V/586V/588V/590V/592V/594V/596V/598V/600V/602V/604V/606V/608V/610V/612V/614V/616V/618V/620V/622V/624V/626V/628V/630V/632V/634V/636V/638V/640V/642V/644V/646V/648V/650V/652V/654V/656V/658V/660V/662V/664V/666V/668V/670V/672V/674V/676V/678V/680V/682V/684V/686V/688V/690V/692V/694V/696V/698V/700V/702V/704V/706V/708V/710V/712V/714V/716V/718V/720V/722V/724V/726V/728V/730V/732V/734V/736V/738V/740V/742V/744V/746V/748V/750V/752V/754V/756V/758V/760V/762V/764V/766V/768V/770V/772V/774V/776V/778V/780V/782V/784V/786V/788V/790V/792V/794V/796V/798V/800V/802V/804V/806V/808V/810V/812V/814V/816V/818V/820V/822V/824V/826V/828V/830V/832V/834V/836V/838V/840V/842V/844V/846V/848V/850V/852V/854V/856V/858V/860V/862V/864V/866V/868V/870V/872V/874V/876V/878V/880V/882V/884V/886V/888V/890V/892V/894V/896V/898V/900V/902V/904V/906V/908V/910V/912V/914V/916V/918V/920V/922V/924V/926V/928V/930V/932V/934V/936V/938V/940V/942V/944V/946V/948V/950V/952V/954V/956V/958V/960V/962V/964V/966V/968V/970V/972V/974V/976V/978V/980V/982V/984V/986V/988V/990V/992V/994V/996V/998V/1000V/1002V/1004V/1006V/1008V/1010V/1012V/1014V/1016V/1018V/1020V/1022V/1024V/1026V/1028V/1030V/1032V/1034V/1036V/1038V/1040V/1042V/1044V/1046V/1048V/1050V/1052V/1054V/1056V/1058V/1060V/1062V/1064V/1066V/1068V/1070V/1072V/1074V/1076V/1078V/1080V/1082V/1084V/1086V/1088V/1090V/1092V/1094V/1096V/1098V/1100V/1102V/1104V/1106V/1108V/1110V/1112V/1114V/1116V/1118V/1120V/1122V/1124V/1126V/1128V/1130V/1132V/1134V/1136V/1138V/1140V/1142V/1144V/1146V/1148V/1150V/1152V/1154V/1156V/1158V/1160V/1162V/1164V/1166V/1168V/1170V/1172V/1174V/1176V/1178V/1180V/1182V/1184V/1186V/1188V/1190V/1192V/1194V/1196V/1198V/1200V/1202V/1204V/1206V/1208V/1210V/1212V/1214V/1216V/1218V/1220V/1222V/1224V/1226V/1228V/1230V/1232V/1234V/1236V/1238V/1240V/1242V/1244V/1246V/1248V/1250V/1252V/1254V/1256V/1258V/1260V/1262V/1264V/1266V/1268V/1270V/1272V/1274V/1276V/1278V/1280V/1282V/1284V/1286V/1288V/1290V/1292V/1294V/1296V/1298V/1300V/1302V/1304V/1306V/1308V/1310V/1312V/1314V/1316V/1318V/1320V/1322V/1324V/1326V/1328V/1330V/1332V/1334V/1336V/1338V/1340V/1342V/1344V/1346V/1348V/1350V/1352V/1354V/1356V/1358V/1360V/1362V/1364V/1366V/1368V/1370V/1372V/1374V/1376V/1378V/1380V/1382V/1384V/1386V/1388V/1390V/1392V/1394V/1396V/1398V/1400V/1402V/1404V/1406V/1408V/1410V/1412V/1414V/1416V/1418V/1420V/1422V/1424V/1426V/1428V/1430V/1432V/1434V/1436V/1438V/1440V/1442V/1444V/1446V/1448V/1450V/1452V/1454V/1456V/1458V/1460V/1462V/1464V/1466V/1468V/1470V/1472V/1474V/1476V/1478V/1480V/1482V/1484V/1486V/1488V/1490V/1492V/1494V/1496V/1498V/1500V/1502V/1504V/1506V/1508V/1510V/1512V/1514V/1516V/1518V/1520V/1522V/1524V/1526V/1528V/1530V/1532V/1534V/1536V/1538V/1540V/1542V/1544V/1546V/1548V/1550V/1552V/1554V/1556V/1558V/1560V/1562V/1564V/1566V/1568V/1570V/1572V/1574V/1576V/1578V/1580V/1582V/1584V/1586V/1588V/1590V/1592V/1594V/1596V/1598V/1600V/1602V/1604V/1606V/1608V/1610V/1612V/1614V/1616V/1618V/1620V/1622V/1624V/1626V/1628V/1630V/1632V/1634V/1636V/1638V/1640V/1642V/1644V/1646V/1648V/1650V/1652V/1654V/1656V/1658V/1660V/1662V/1664V/1666V/1668V/1670V/1672V/1674V/1676V/1678V/1680V/1682V/1684V/1686V/1688V/1690V/1692V/1694V/1696V/1698V/1700V/1702V/1704V/1706V/1708V/1710V/1712V/1714V/1716V/1718V/1720V/1722V/1724V/1726V/1728V/1730V/1732V/1734V/1736V/1738V/1740V/1742V/1744V/1746V/1748V/1750V/1752V/1754V/1756V/1758V/1760V/1762V/1764V/1766V/1768V/1770V/1772V/1774V/1776V/1778V/1780V/1782V/1784V/1786V/1788V/1790V/1792V/1794V/1796V/1798V/1800V/1802V/1804V/1806V/1808V/1810V/1812V/1814V/1816V/1818V/1820V/1822V/1824V/1826V/1828V/1830V/1832V/1834V/1836V/1838V/1840V/1842V/1844V/1846V/1848V/1850V/1852V/1854V/1856V/1858V/1860V/1862V/1864V/1866V/1868V/1870V/1872V/1874V/1876V/1878V/1880V/1882V/1884V/1886V/1888V/1890V/1892V/1894V/1896V/1898V/1900V/1902V/1904V/1906V/1908V/1910V/1912V/1914V/1916V/1918V/1920V/1922V/1924V/1926V/1928V/1930V/1932V/1934V/1936V/1938V/1940V/1942V/1944V/1946V/1948V/1950V/1952V/1954V/1956V/1958V/1960V/1962V/1964V/1966V/1968V/1970V/1972V/1974V/1976V/1978V/1980V/1982V/1984V/1986V/1988V/1990V/1992V/1994V/1996V/1998V/2000V/2002V/2004V/2006V/2008V/2010V/2012V/2014V/2016V/2018V/2020V/2022V/2024V/2026V/2028V/2030V/2032V/2034V/2036V/2038V/2040V/2042V/2044V/2046V/2048V/2050V/2052V/2054V/2056V/2058V/2060V/2062V/2064V/2066V/2068V/2070V/2072V/2074V/2076V/2078V/2080V/2082V/2084V/2086V/2088V/2090V/2092V/2094V/2096V/2098V/2100V/2102V/2104V/2106V/2108V/2110V/2112V/2114V/2116V/2118V/2120V/2122V/2124V/2126V/2128V/2130V/2132V/2134V/2136V/2138V/2140V/2142V/2144V/2146V/2148V/2150V/2152V/2154V/2156V/2158V/2160V/2162V/2164V/2166V/2168V/2170V/2172V/2174V/2176V/2178V/2180V/2182V/2184V/2186V/2188V/2190V/2192V/2194V/2196V/2198V/2200V/2202V/2204V/2206V/2208V/2210V/2212V/2214V/2216V/2218V/2220V/2222V/2224V/2226V/2228V/2230V/2232V/2234V/2236V/2238V/2240V/2242V/2244V/2246V/2248V/2250V/2252V/2254V/2256V/2258V/2260V/2262V/2264V/2266V/2268V/2270V/2272V/2274V/2276V/2278V/2280V/2282V/2284V/2286V/2288V/2290V/2292V/2294V/2296V/2298V/2300V/2302V/2304V/2306V/2308V/2310V/2312V/2314V/2316V/2318V/2320V/2322V/2324V/2326V/2328V/2330V/2332V/2334V/2336V/2338V/2340V/2342V/2344V/2346V/2348V/2350V/2352V/2354V/2356V/2358V/2360V/2362V/2364V/2366V/2368V/2370V/2372V/2374V/2376V/2378V/2380V/2382V/2384V/2386V/2388V/2390V/2392V/2394V/2396V/2398V/2400V/2402V/2404V/2406V/2408V/2410V/2412V/2414V/2416V/2418V/2420V/2422V/2424V/2426V/2428V/2430V/2432V/2434V/2436V/2438V/2440V/2442V/2444V/2446V/2448V/2450V/2452V/2454V/2456V/2458V/2460V/2462V/2464V/2466V/2468V/2470V/2472V/2474V/2476V/2478V/2480V/2482V/2484V/2486V/2488V/2490V/2492V/2494V/2496V/2498V/2500V/2502V/2504V/2506V/2508V/2510V/2512V/2514V/2516V/2518V/2520V/2522V/2524V/2526V/2528V/2530V/2532V/2534V/2536V/2538V/2540V/2542V/2544V/2546V/2548V/2550V/2552V/2554V/2556V/2558V/2560V/2562V/2564V/2566V/2568V/2570V/2572V/2574V/2576V/2578V/2580V/2582V/2584V/2586V/2588V/2590V/2592V/2594V/2596V/2598V/2600V/2602V/2604V/2606V/2608V/2610V/2612V/2614V/2616V/2618V/2620V/2622V/2624V/2626V/2628V/2630V/2632V/2634V/2636V/2638V/2640V/2642V/2644V/2646V/2648V/2650V/2652V/2654V/2656V/2658V/2660V/2662V/2664V/2666V/2668V/2670V/2672V/2674V/2676V/2678V/2680V/2682V/2684V/2686V/2688V/2690V/2692V/2694V/2696V/2698V/2700V/2702V/2704V/2706V/2708V/2710V/2712V/2714V/2716V/2718V/2720V/2722V/2724V/2726V/2728V/2730V/2732V/2734V/2736V/2738V/2740V/2742V/2744V/2746V/2748V/2750V/2752V/2754V/2756V/2758V/2760V/2762V/2764V/2766V/2768V/2770V/2772V/2774V/2776V/2778V/2780V/2782V/2784V/2786V/2788V/2790V/2792V/2794V/2796V/2798V/2800V/2802V/2804V/2806V/2808V/2810V/2812V/2814V/2816V/2818V/2820V/2822V/2824V/2826V/2828V/2830V/2832V/2834V/2836V/2838V/2840V/2842V/2844V/2846V/2848V/2850V/2852V/2854V/2856V/2858V/2860V/2862V/2864V/2866V/2868V/2870V/2872V/2874V/2876V/2878V/2880V/2882V/2884V/2886V/2888V/2890V/2892V/2894V/2896V/2898V/2900V/2902V/2904V/2906V/2908V/2910V/2912V/2914V/2916V/2918V/2920V/2922V/2924V/2926V/2928V/2930V/2932V/2934V/2936V/2938V/2940V/2942V/2944V/2946V/2948V/2950V/2952V/2954V/2956V/2958V/2960V/2962V/2964V/2966V/2968V/2970V/2972V/2974V/2976V/2978V/2980V/2982V/2984V/2986V/2988V/2990V/2992V/2994V/2996V/2998V/3000V/3002V/3004V/3006V/3008V/3010V/3012V/3014V/3016V/3018V/3020V/3022V/3024V/3026V/3028V/3030V/3032V/3034V/3036V/3038V/3040V/3042V/3044V/3046V/3048V/3050V/3052V/3054V/3056V/3058V/3060V/3062V/3064V/3066V/3068V/3070V/3072V/3074V/3076V/3078V/3080V/3082V/3084V/3086V/3088V/3090V/3092V/3094V/3096V/3098V/3100V/3102V/3104V/3106V/3108V/3110V/3112V/3114V/3116V/3118V/3120V/3122V/3124V/3126V/3128V/3130V/3132V/3134V/3136V/3138V/3140V/3142V/3144V/3146V/3148V/3150V/3152V/3154V/3156V/3158V/3160V/3162V/3164V/3166V/3168V/3170V/3172V/3174V/3176V/3178V/3180V/3182V/3184V/3186V/3188V/3190V/3192V/3194V/3196V/3198V/3200V/3202V/3204V/3206V/3208V/3210V/3212V/3214V/3216V/3218V/3220V/3222V/3224V/3226V/3228V/3230V/3232V/3234V/3236V/3238V/3240V/3242V/3244V/3246V/3248V/3250V/3252V/3254V/3256V/3258V/3260V/3262V/3264V/3266V/3268V/3270V/3272V/3274V/3276V/3278V/3280V/3282V/3284V/3286V/3288V/3290V/3292V/3294V/3296V/3298V/3300V/3302V/3304V/3306V/3308V/3310V/3312V/3314V/3316V/3318V/3320V/3322V/3324V/3326V/3328V/3330V/3332V/3334V/3336V/3338V/3340V/3342V/3344V/3346V/3348V/3350V/3352V/3354V/3356V/3358V/3360V/3362V/3364V/3366V/3368V/3370V/3372V/3374V/3376V/3378V/3380V/3382V/3384V/3386V/3388V/3390V/3392V/3394V/3396V/3398V/3400V/3402V/3404V/3406V/3408V/3410V/3412V/3414V/3416V/3418V/3420V/3422V/3424V/3426V/3428V/3430V/3432V/3434V/3436V/3438V/3440V/3442V/3444V/3446V/3448V/3450V/3452V/3454V/3456V/3458V/3460V/3462V/3464V/3466V/3468V/3470V/3472V/3474V/3476V/3478V/3480V/3482V/3484V/3486V/3488V/3490V/3492V/3494V/3496V/3498V/3500V/3502V/3504V/3506V/3508V/3510V/3512V/3514V/3516V/3518V/3520V/3522V/3524V/3526V/3528V/3530V/3532V/3534V/3536V/3538V/3540V/3542V/3544V/3546V/3548V/3550V/3552V/3554V/3556V/3558V/3560V/3562V/3564V/3566V/3568V/3570V/3572V/3574V/3576V/3578V/3580V/3582V/3584V/3586V/3588V/3590V/3592V/3594V/3596V/3598V/3600V/3602V/3604V/3606V/3608V/3610V/3612V/3614V/3616V/3618V/3620V/3622V/3624V/3626V/3628V/3630V/3632V/3634V/3636V/3638V/3640V/3642V/3644V/3646V/3648V/3650V/3652V/3654V/3656V/3658V/3660V/3662V/3664V/3666V/3668V/3670V/3672V/3674V/3676V/3678V/3680V/3682V/3684V/3686V/3688V/3690V/3692V/3694V/3696V/3698V/3700V/3702V/3704V/3706V/3708V/3710V/3712V/3714V/3716V/3718V/3720V/3722V/3724V/3726V/3728V/3730V/3732V/3734V/3736V/3738V/3740V/3742V/3744V/3746V/3748V/3750V/3752V/3754V/3756V/3758V/3760V/3762V/3764V/3766V/3768V/3770V/3772V/3774V/3776V/3778V/3780V/3782V/3784V/3786V/3788V/3790V/3792V/3794V/3796V/3798V/3800V/3802V/3804V/3806V/3808V/3810V/3812V/3814V/3816V/3818V/3820V/3822V/3824V/3826V/3828V/3830V/3832V/3834V/3836V/3838V/3840V/3842V/3844V/3846V/3848V/3850V/3852V/3854V/3856V/3858V/3860V/3862V/3864V/3866V/3868V/3870V/3872V/3874V/3876V/3878V/3880V/3882V/3884V/3886V/3888V/3890V/3892V/3894V/3896V/3898V/3900V/3902V/3904V/3906V/3908V/3910V/3912V/3914V/3916V/3918V/3920V/3922V/3924V/3926V/3928V/3930V/3932V/3934V/3936V/3938V/3940V/3942V/3944V/3946V/3948V/3950V/3952V/3954V/3956V/3958V/3960V/3962V/3964V/3966V/3968V/3970V/3972V/3974V/3976V/3978V/3980V/3982V/3984V/3986V/3988V/3990V/3992V/3994V/3996V/3998V/4000V/4002V/4004V/4006V/4008V/4010V/4012V/4014V/4016V/4018V/4020V/4022V/4024V/4026V/4028V/4030V/4032V/4034V/4036V/4038V/4040V/4042V/4044V/4046V/4048V/4050V/4052V/4054V/4056V/4058V/4060V/4062V/4064V/4066V/4068V/4070V/4072V/4074V/4076V/4078V/4080V/4082V/4084V/4086V/4088V/4090V/4092V/4094V/

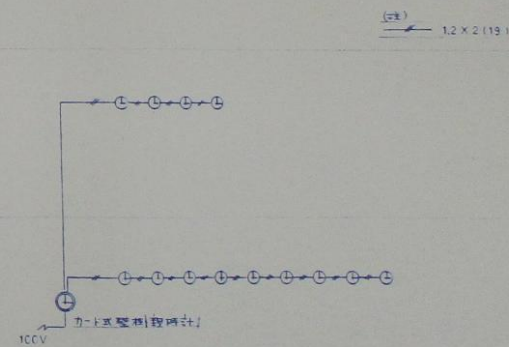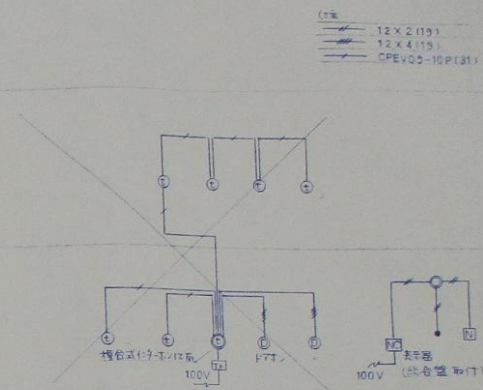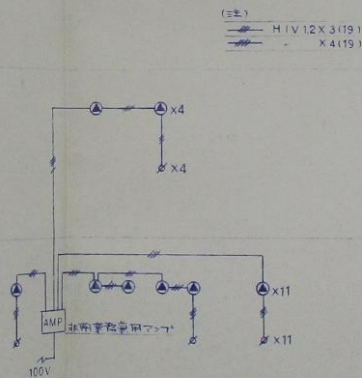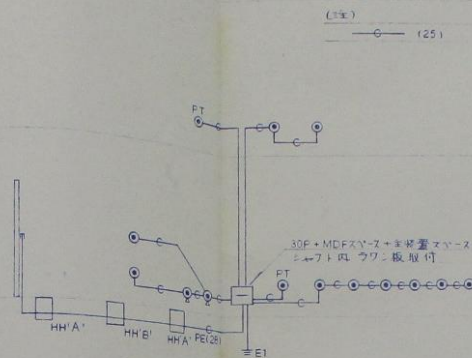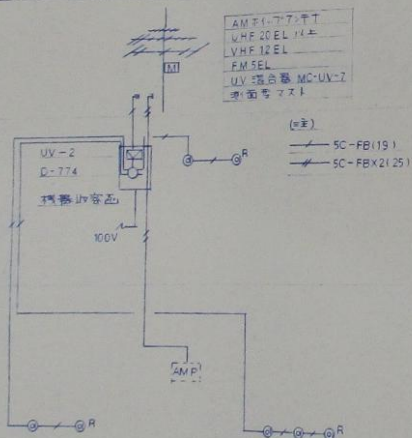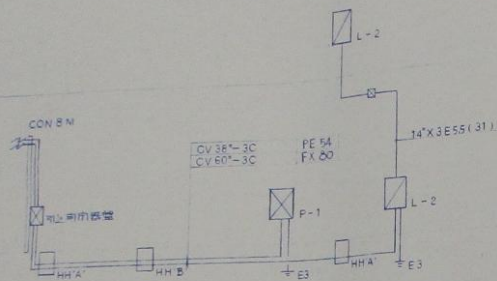




E-10

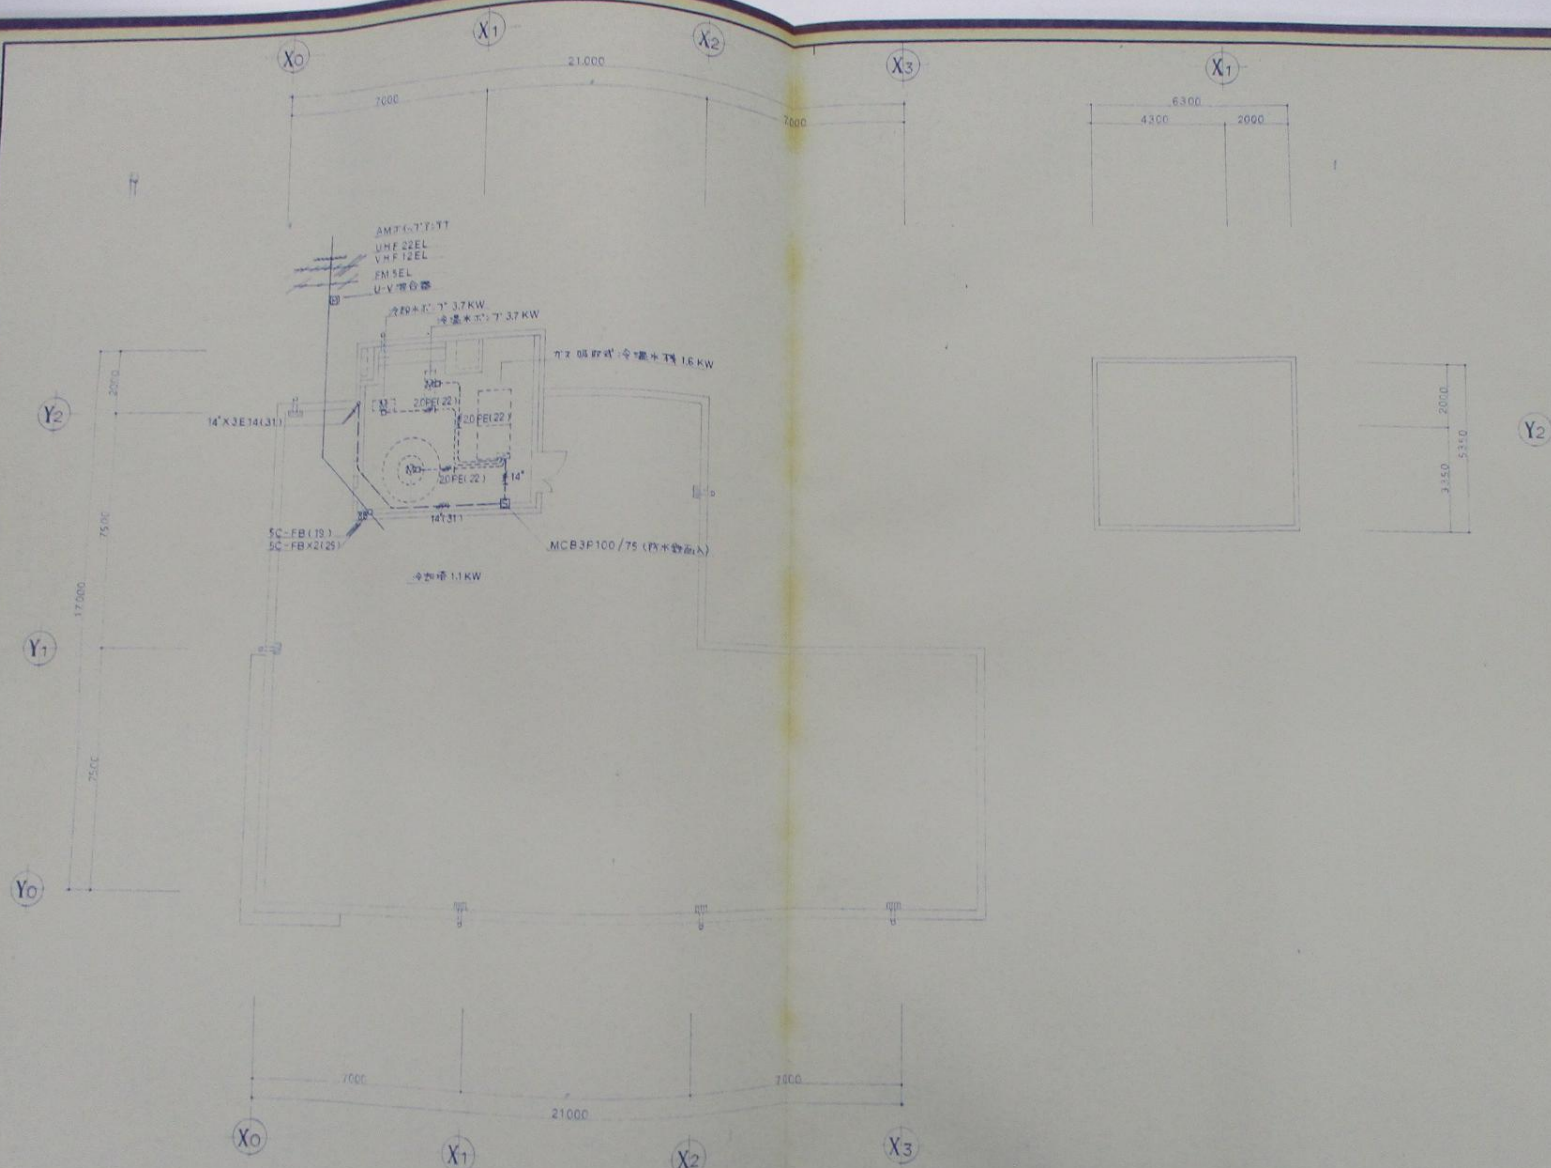

R 階 平面図 1:100


|      |    |  |       |                                |      |
|------|----|--|-------|--------------------------------|------|
| 整理番号 | 目次 |  | 設計年月日 | 工事名称<br>(仮称) 吹上町保健センター新築電気設備工事 | E-11 |
|      |    |  |       | 図面名称<br>R 階幹線動力弱電設備図           |      |
|      |    |  |       | 縮尺<br>1:100                    |      |

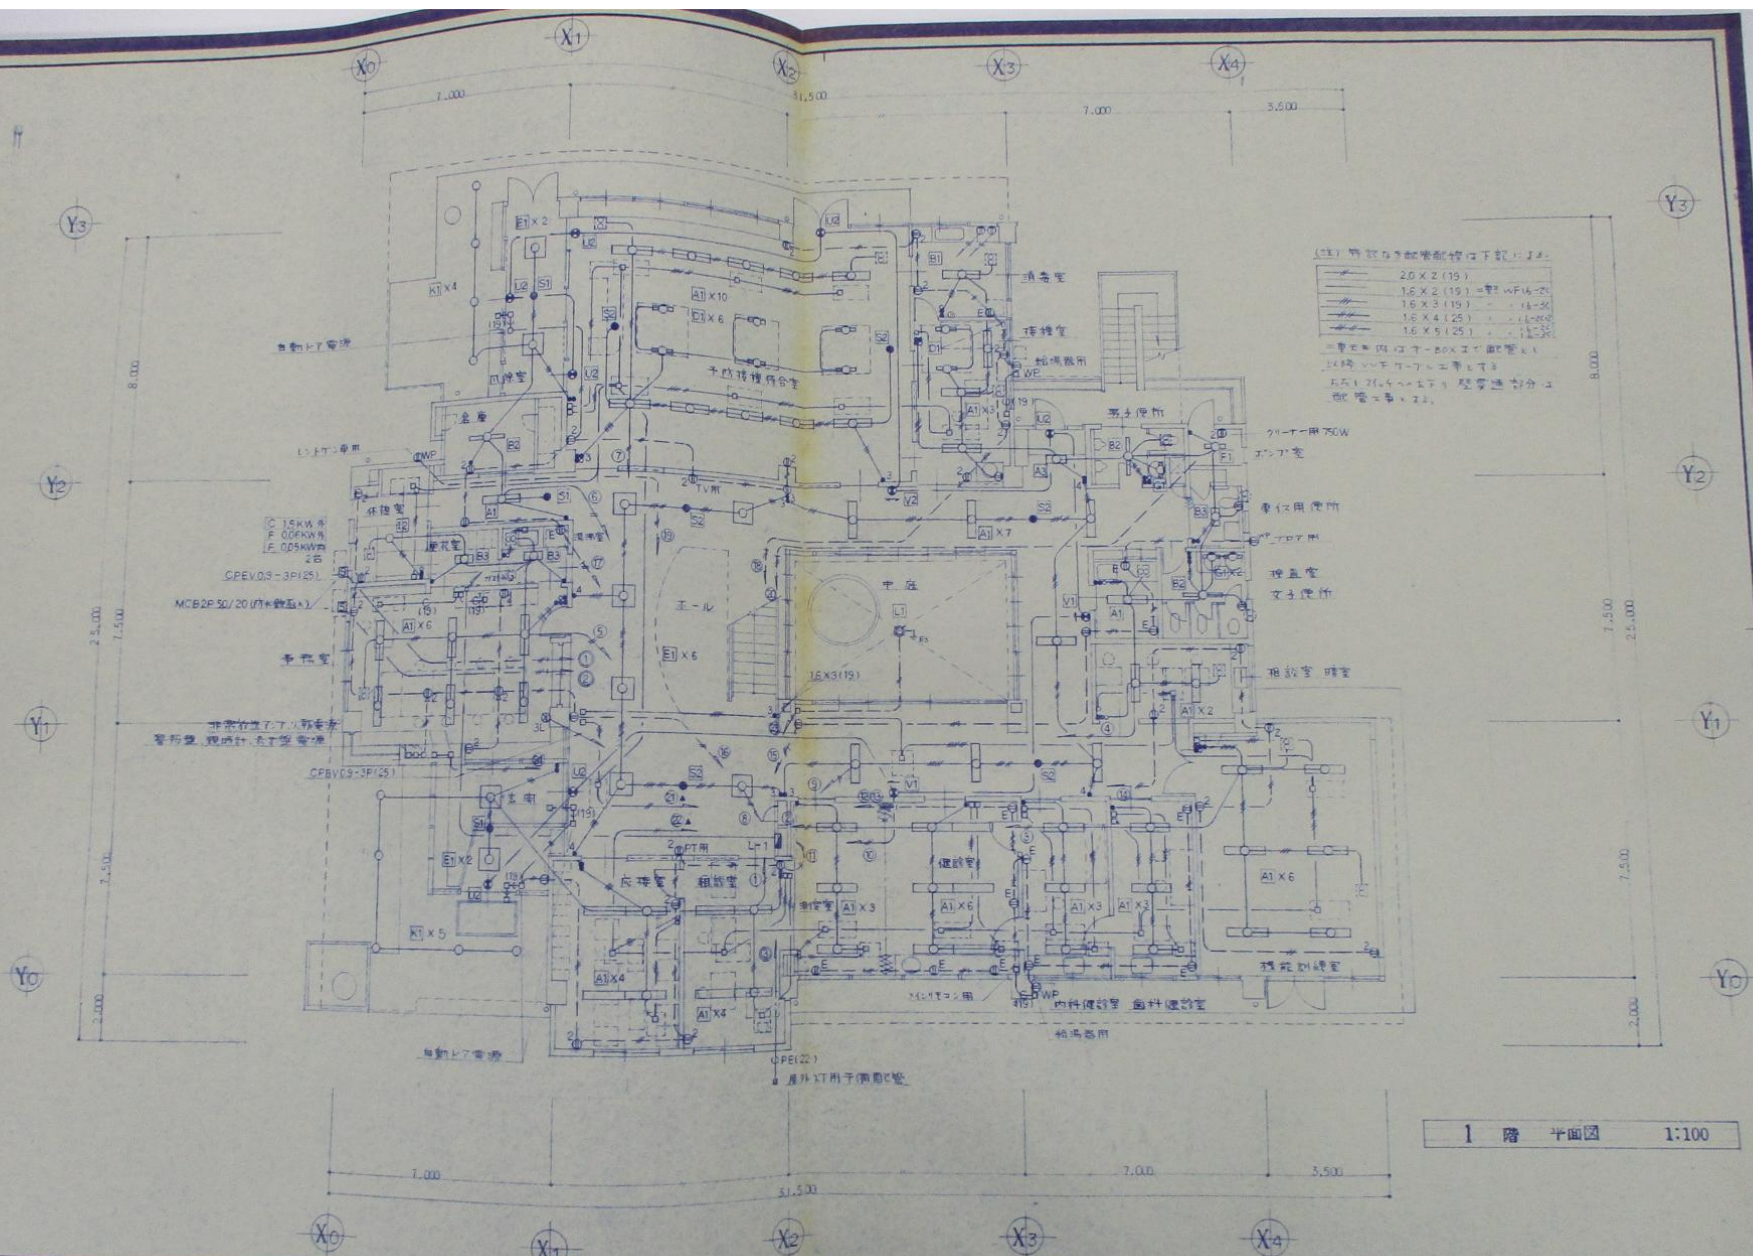

(注) 配管配線は下記に示す  
 20 X 2 (19)  
 15 X 2 (19) 三層 WFLA-20  
 15 X 3 (19) 三層 WFLA-20  
 15 X 4 (25) 三層 WFLA-20  
 15 X 5 (25) 三層 WFLA-20  
 三層 WFLA-20 20 X 2 (19) 配管  
 以下は WFLA-20 20 X 2 (19) 配管  
 以下は WFLA-20 20 X 2 (19) 配管  
 以下は WFLA-20 20 X 2 (19) 配管


1 階 平面図 1:100

|      |    |  |       |                                |      |
|------|----|--|-------|--------------------------------|------|
| 整理番号 | 日記 |  | 設計年月日 | 工事名称<br>(所轄) 市立保健センター新築 電気設備工事 | E-12 |
|      |    |  |       | 図面名称<br>1 階 電灯コンセント設備図         |      |
|      |    |  |       | 縮尺<br>1:100                    |      |

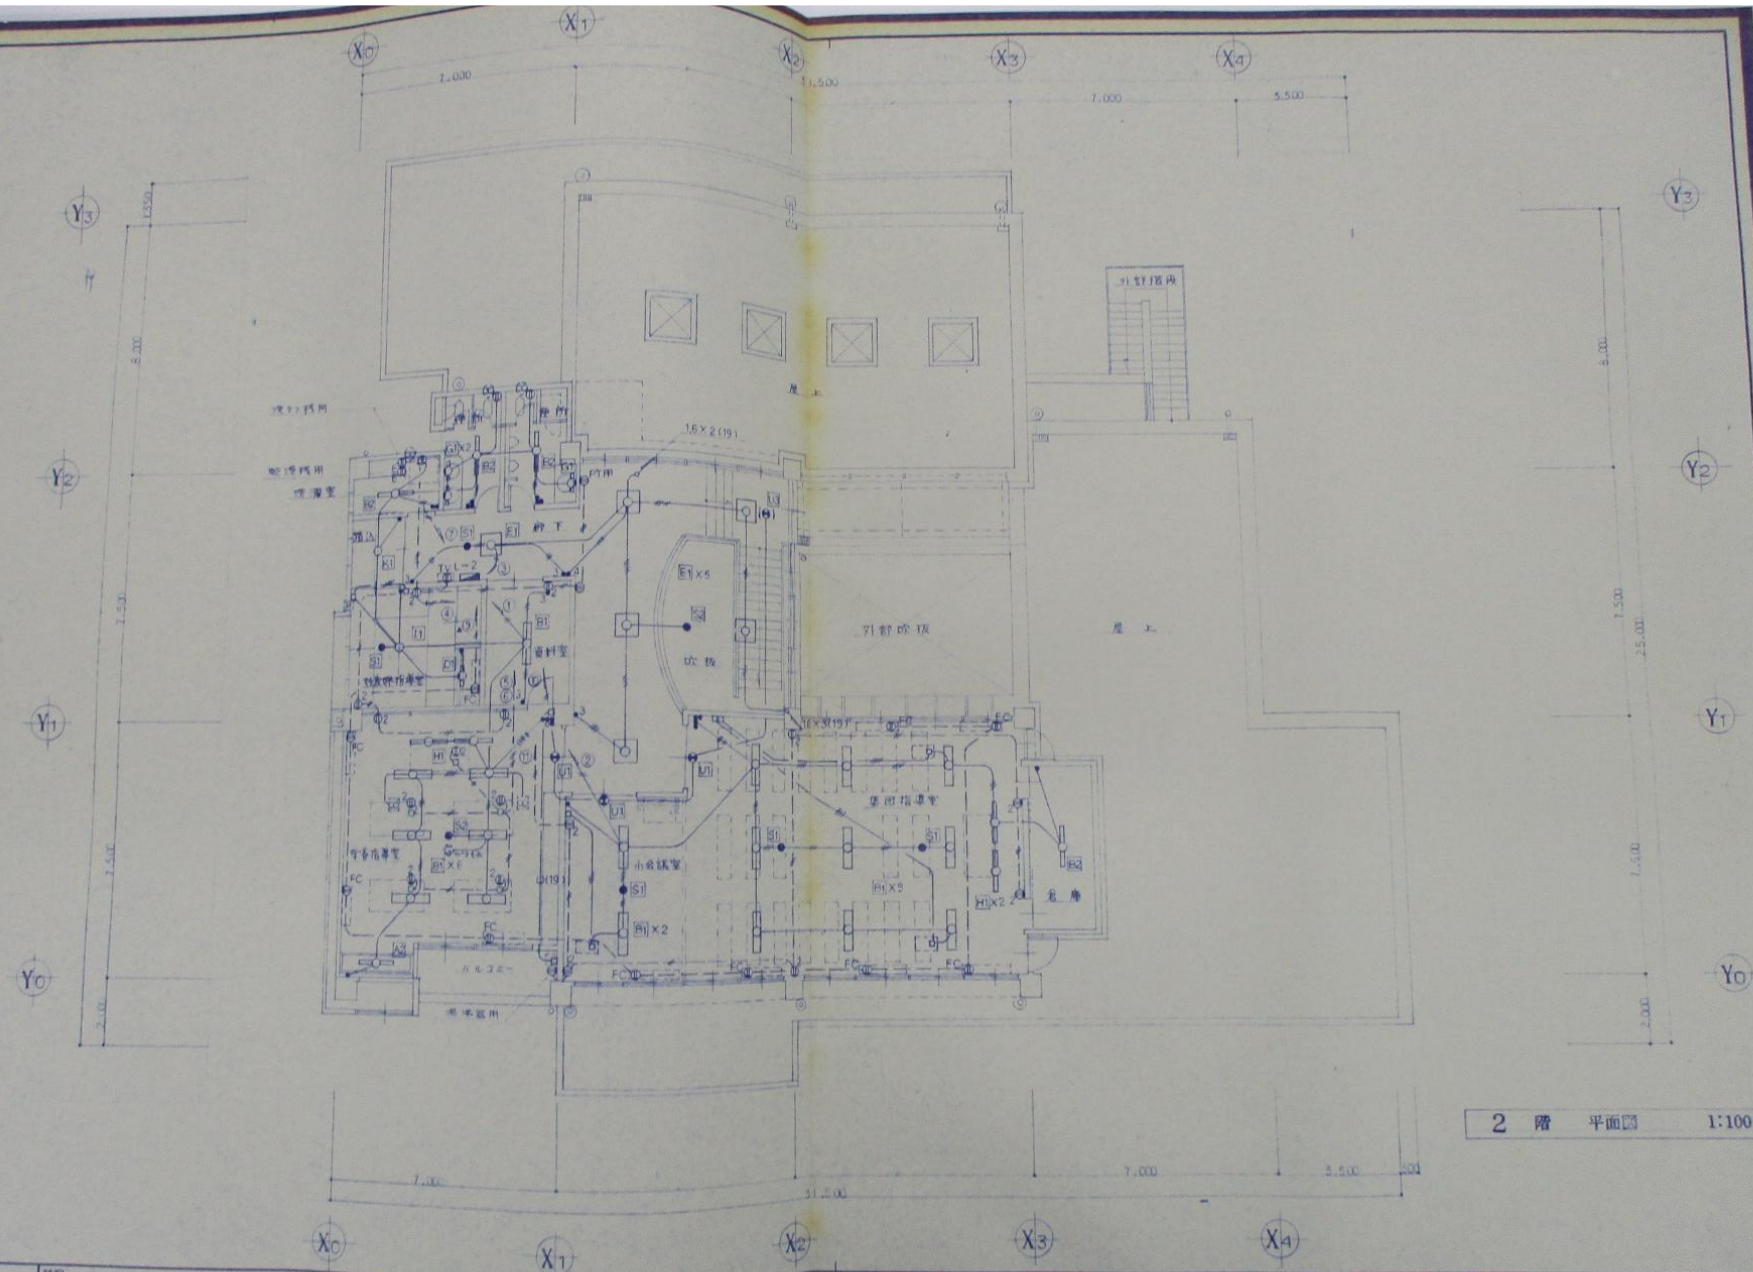

2 階 平面図 1:100

|            |                  |                     |                                                                          |      |
|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 図面番号<br>01 | 日付<br>2018.10.10 | 設計年月日<br>2018.10.10 | 工事名称<br>(仮称) 大上町保健センター新築 電気設備工事<br>図面名称<br>2 階 電灯コンセント設備図<br>縮尺<br>1:100 | E-13 |
|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|

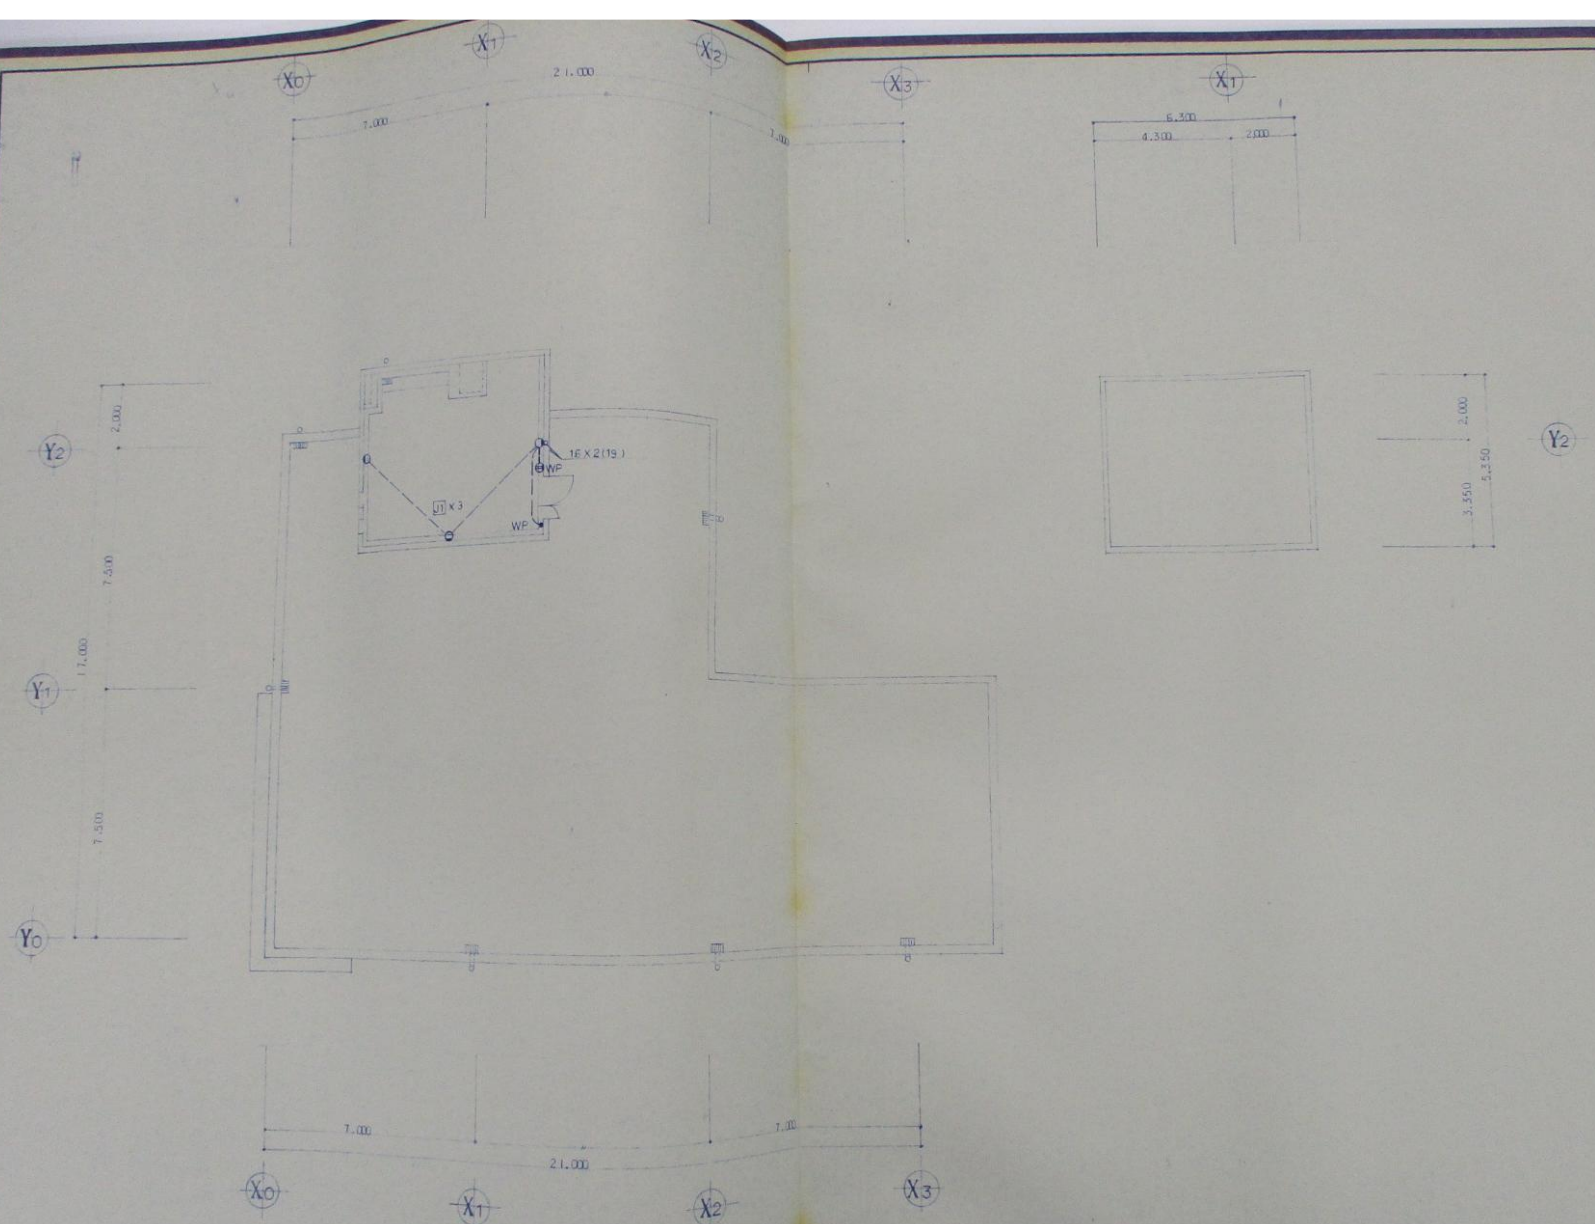


R 階 平面図 1:100

|      |    |  |       |                                 |             |      |
|------|----|--|-------|---------------------------------|-------------|------|
| 整理番号 | 図記 |  | 設計年月日 | 工事名称<br>(仮称) 水上町保健センター新築 電気設備工事 | 縮尺<br>1:100 | E-14 |
|      |    |  |       | 図面名称<br>R 階 電灯コンセント設備図          |             |      |
|      |    |  |       |                                 |             |      |



| 記号                                                                                  | 名         | 施     | 備     | 考                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------------------|
|  | 受         | 信     | 施     | 配 本 研            |
|  | 機 器 収 容 部 | 機 器 部 | 埋 込 型 | ① ② ③ ④ ⑤        |
| ⑥                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | DC 24V (105°)    |
| ⑦                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | AC 10V 2W        |
| ⑧                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | P 型 2 級          |
| ⑨                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | 2 級 埋 込 型 機 器 部  |
| ⑩                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | 2 級              |
| ⑪                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | 1 級 70°C 防 火 型   |
| ⑫                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | 特 種 60°C □ 防 火 型 |
| ⑬                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 |                  |
| ⑭                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | 天 井 埋 込 型        |
| ⑮                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 | 目 大 車            |
| ⑯                                                                                   | 機 器       | 機 器   | 埋 込 型 |                  |

- 1 炭粉機は整備を完了とし、炭粉を貯蔵下箱とする。  
 ○ 目次表 1-2 頁 (1) 5 図表  
 (炭粉 2 L 予備 3 L)
- 2 燃焼器は空で確認灯付とする。
- 3 燃焼器側蓋は常閉状態を要員指示とする。
- 4 燃焼器は一斉運転方式とする。
- 5 貯蔵炭粉量監視貯蔵量下箱とする。  
 ○ 目次表 1-2 頁 (1) 1.2 x 4 (15)

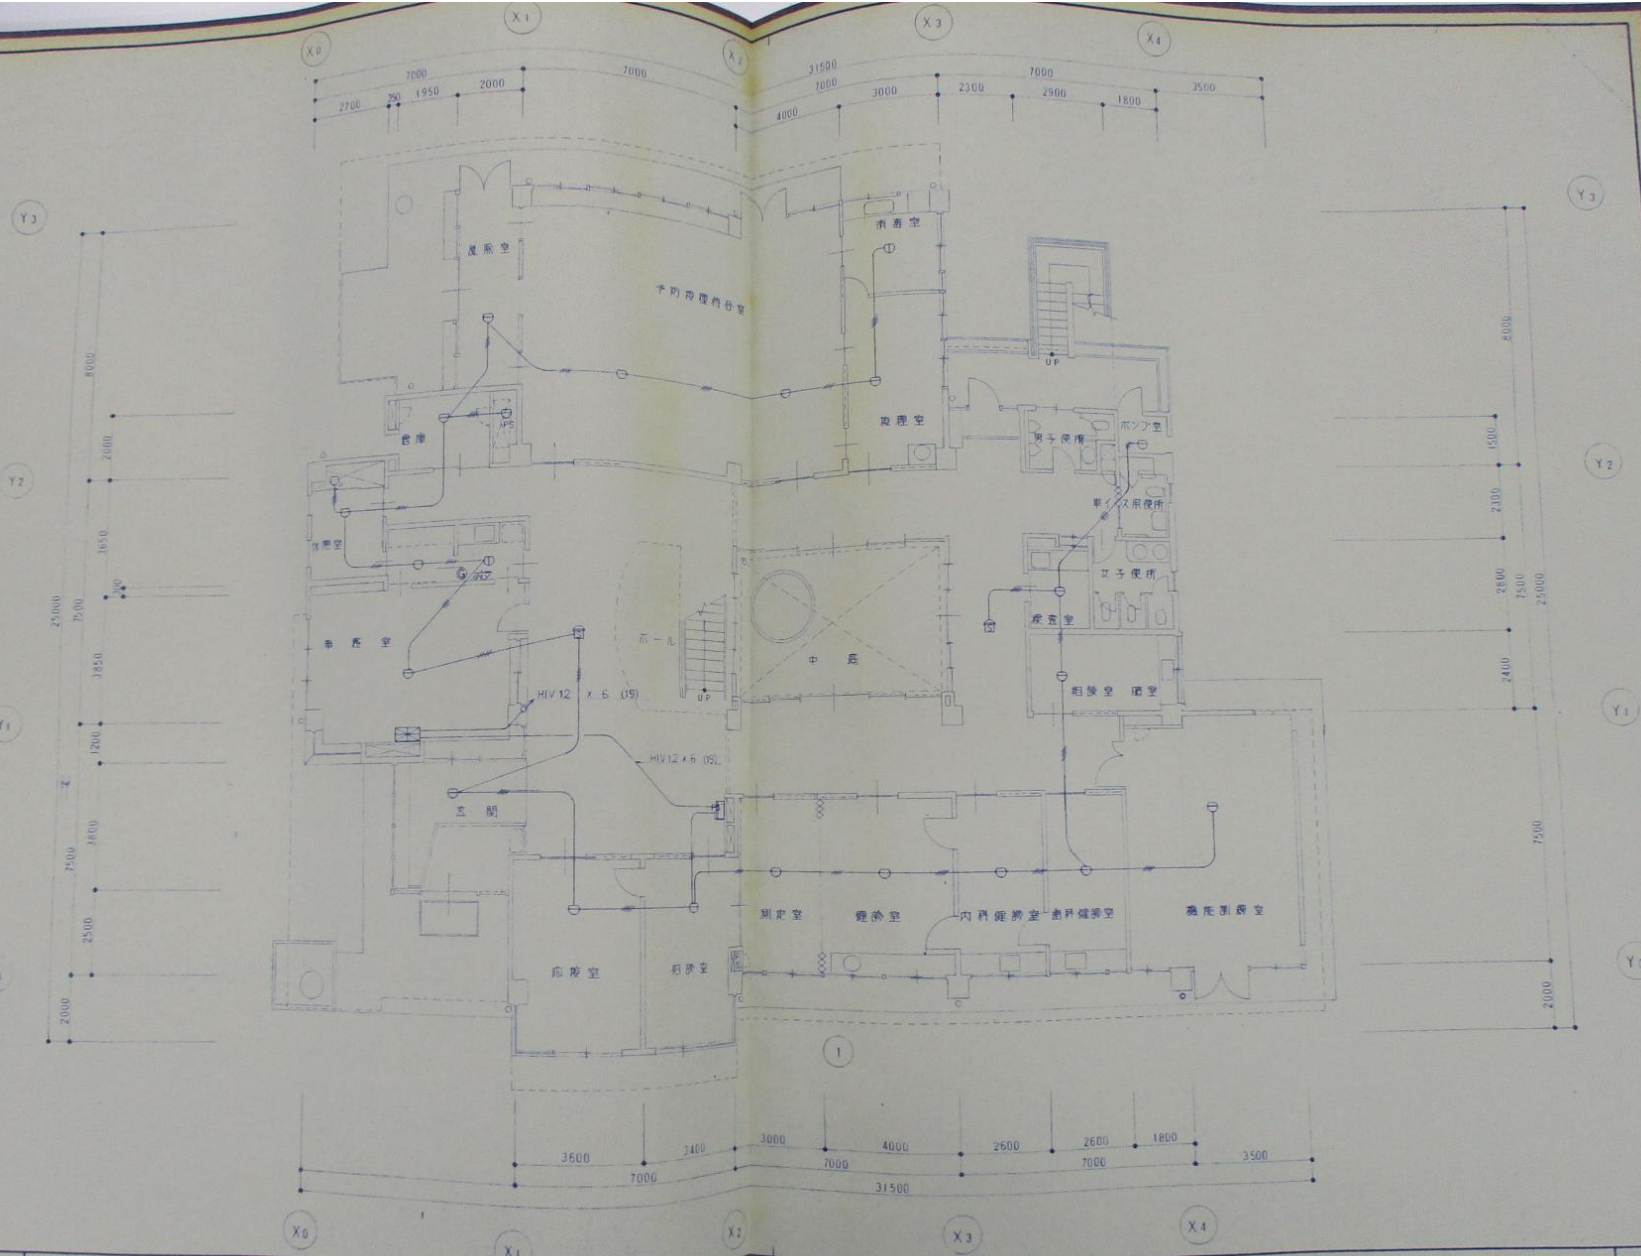

|      |    |  |       |                               |      |
|------|----|--|-------|-------------------------------|------|
| 整理番号 | 註記 |  | 設計年月日 | 工事名称<br>(仮称)吹上町保健センター新築電気設備工事 | E-16 |
|      |    |  |       | 図面名称<br>1 階 大英製知機設備図          |      |
|      |    |  |       | 縮尺<br>1:100                   |      |

