



赤枠の中を記入してください

公共汚水ます設置標準構造図（舗装道の場合）

記入例

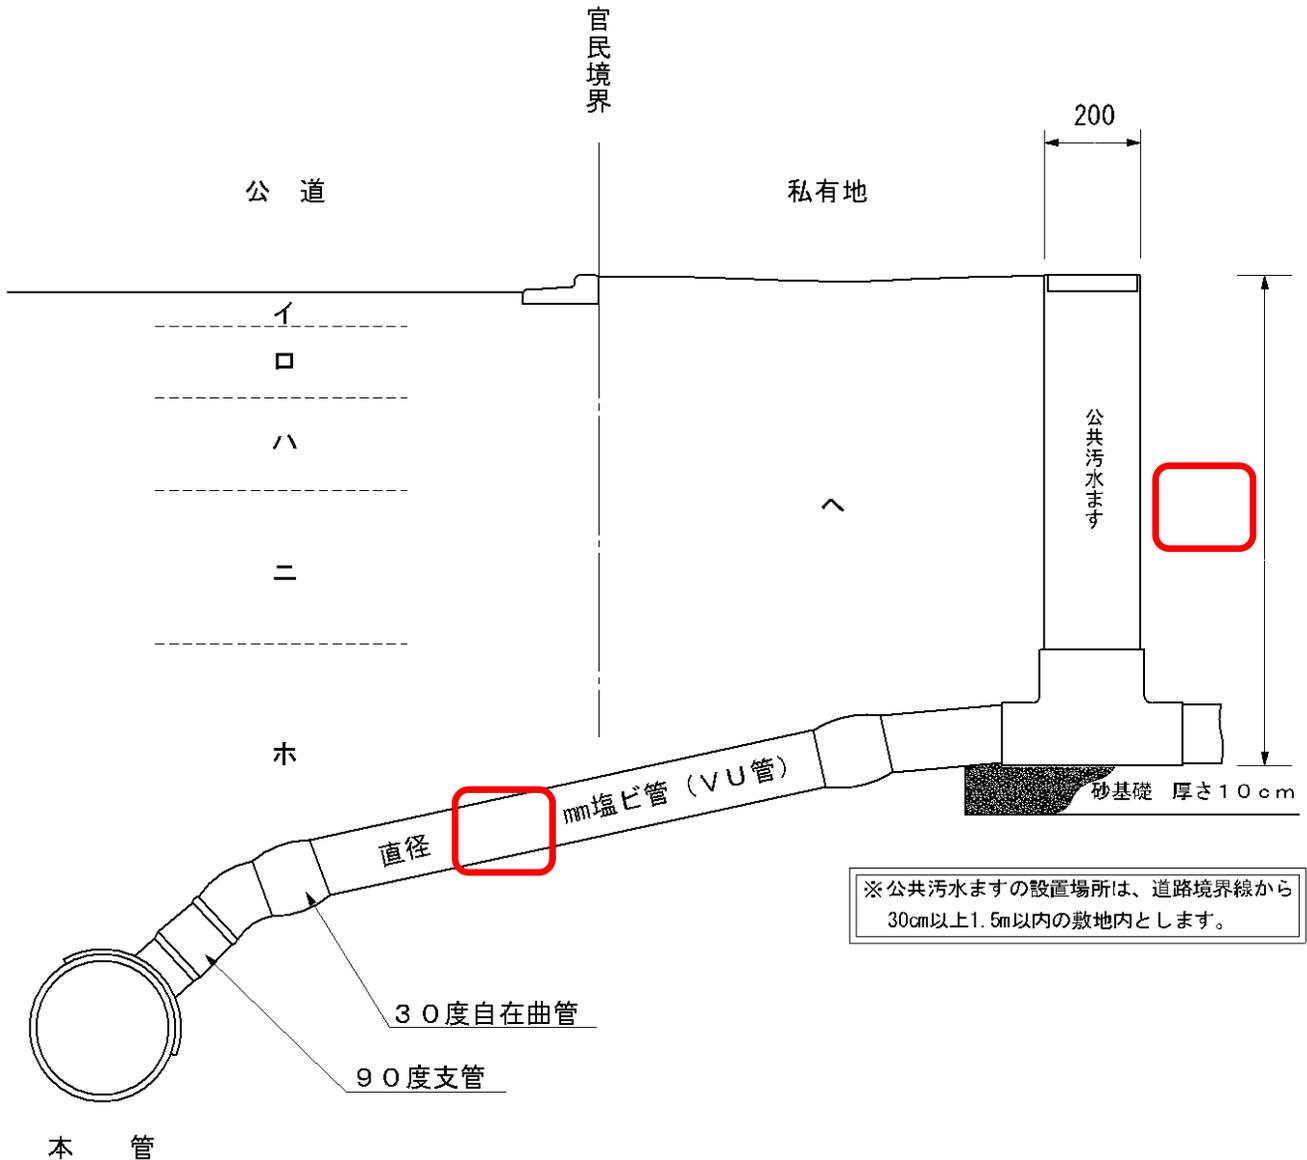

※公共汚水ますの設置場所は、道路境界線から30cm以上1.5m以内の敷地内とします。

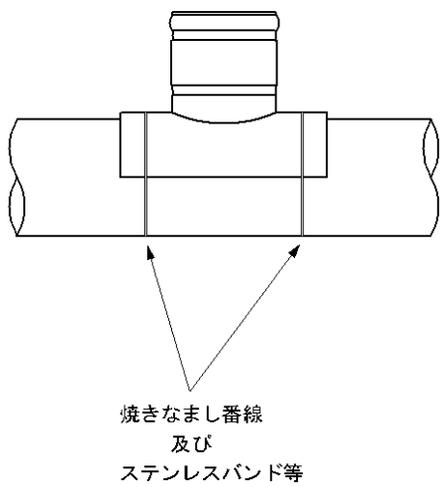

※復旧について

— 公道内 —

イ	舗装	再生密粒度As13-50	厚さ		cm
ロ	上層路盤	再生粒調碎石(RM40)	厚さ		cm
ハ	下層路盤	再生切込碎石(RC40)	厚さ		cm
ニ	埋め戻し	再生切込碎石(RC40)	厚さ		cm
ホ	管上30cmまで再生砂を使用		厚さ		cm

— 私有地内 —

へ 発生土埋戻

(注) この構造図は基本的な参考例であり、本管の深さや道路状況によって変わる場合があります。